


- LEGENDA :
- ..... UZIOM OTOKOWY Z PŁASKOWNIKĄ OCYNKOWANEGO  
FeZn30x4 UKŁADANY ZGODNIE Z  
PN-EN 62305-3:2009 LUB UZIOM  
FUNDAMENTOWY WG. OPISU WYKONANY  
Z PŁASKOWNIKĄ PF-630x4.
- ZWODY POZIOME NISKE WYKONANE Z DRUTU  
FeZn 08 mm UKŁOŻONE NA WSPORNIKACH  
SYSTEMOWYCH ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCĘ  
IZOLACJI DACHU LUB GOTOWYCH ELEMENTACH  
PREFABRYKOWANYCH TYPOWYCH DLA WYBRANEGO  
POKRYCIA DACHOWEGO.
- ZK  
— ZK ZŁĄCZA KONTROLNE - GRUNTOWE STUŻEŃKI  
KONTROLNO POMIAROWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

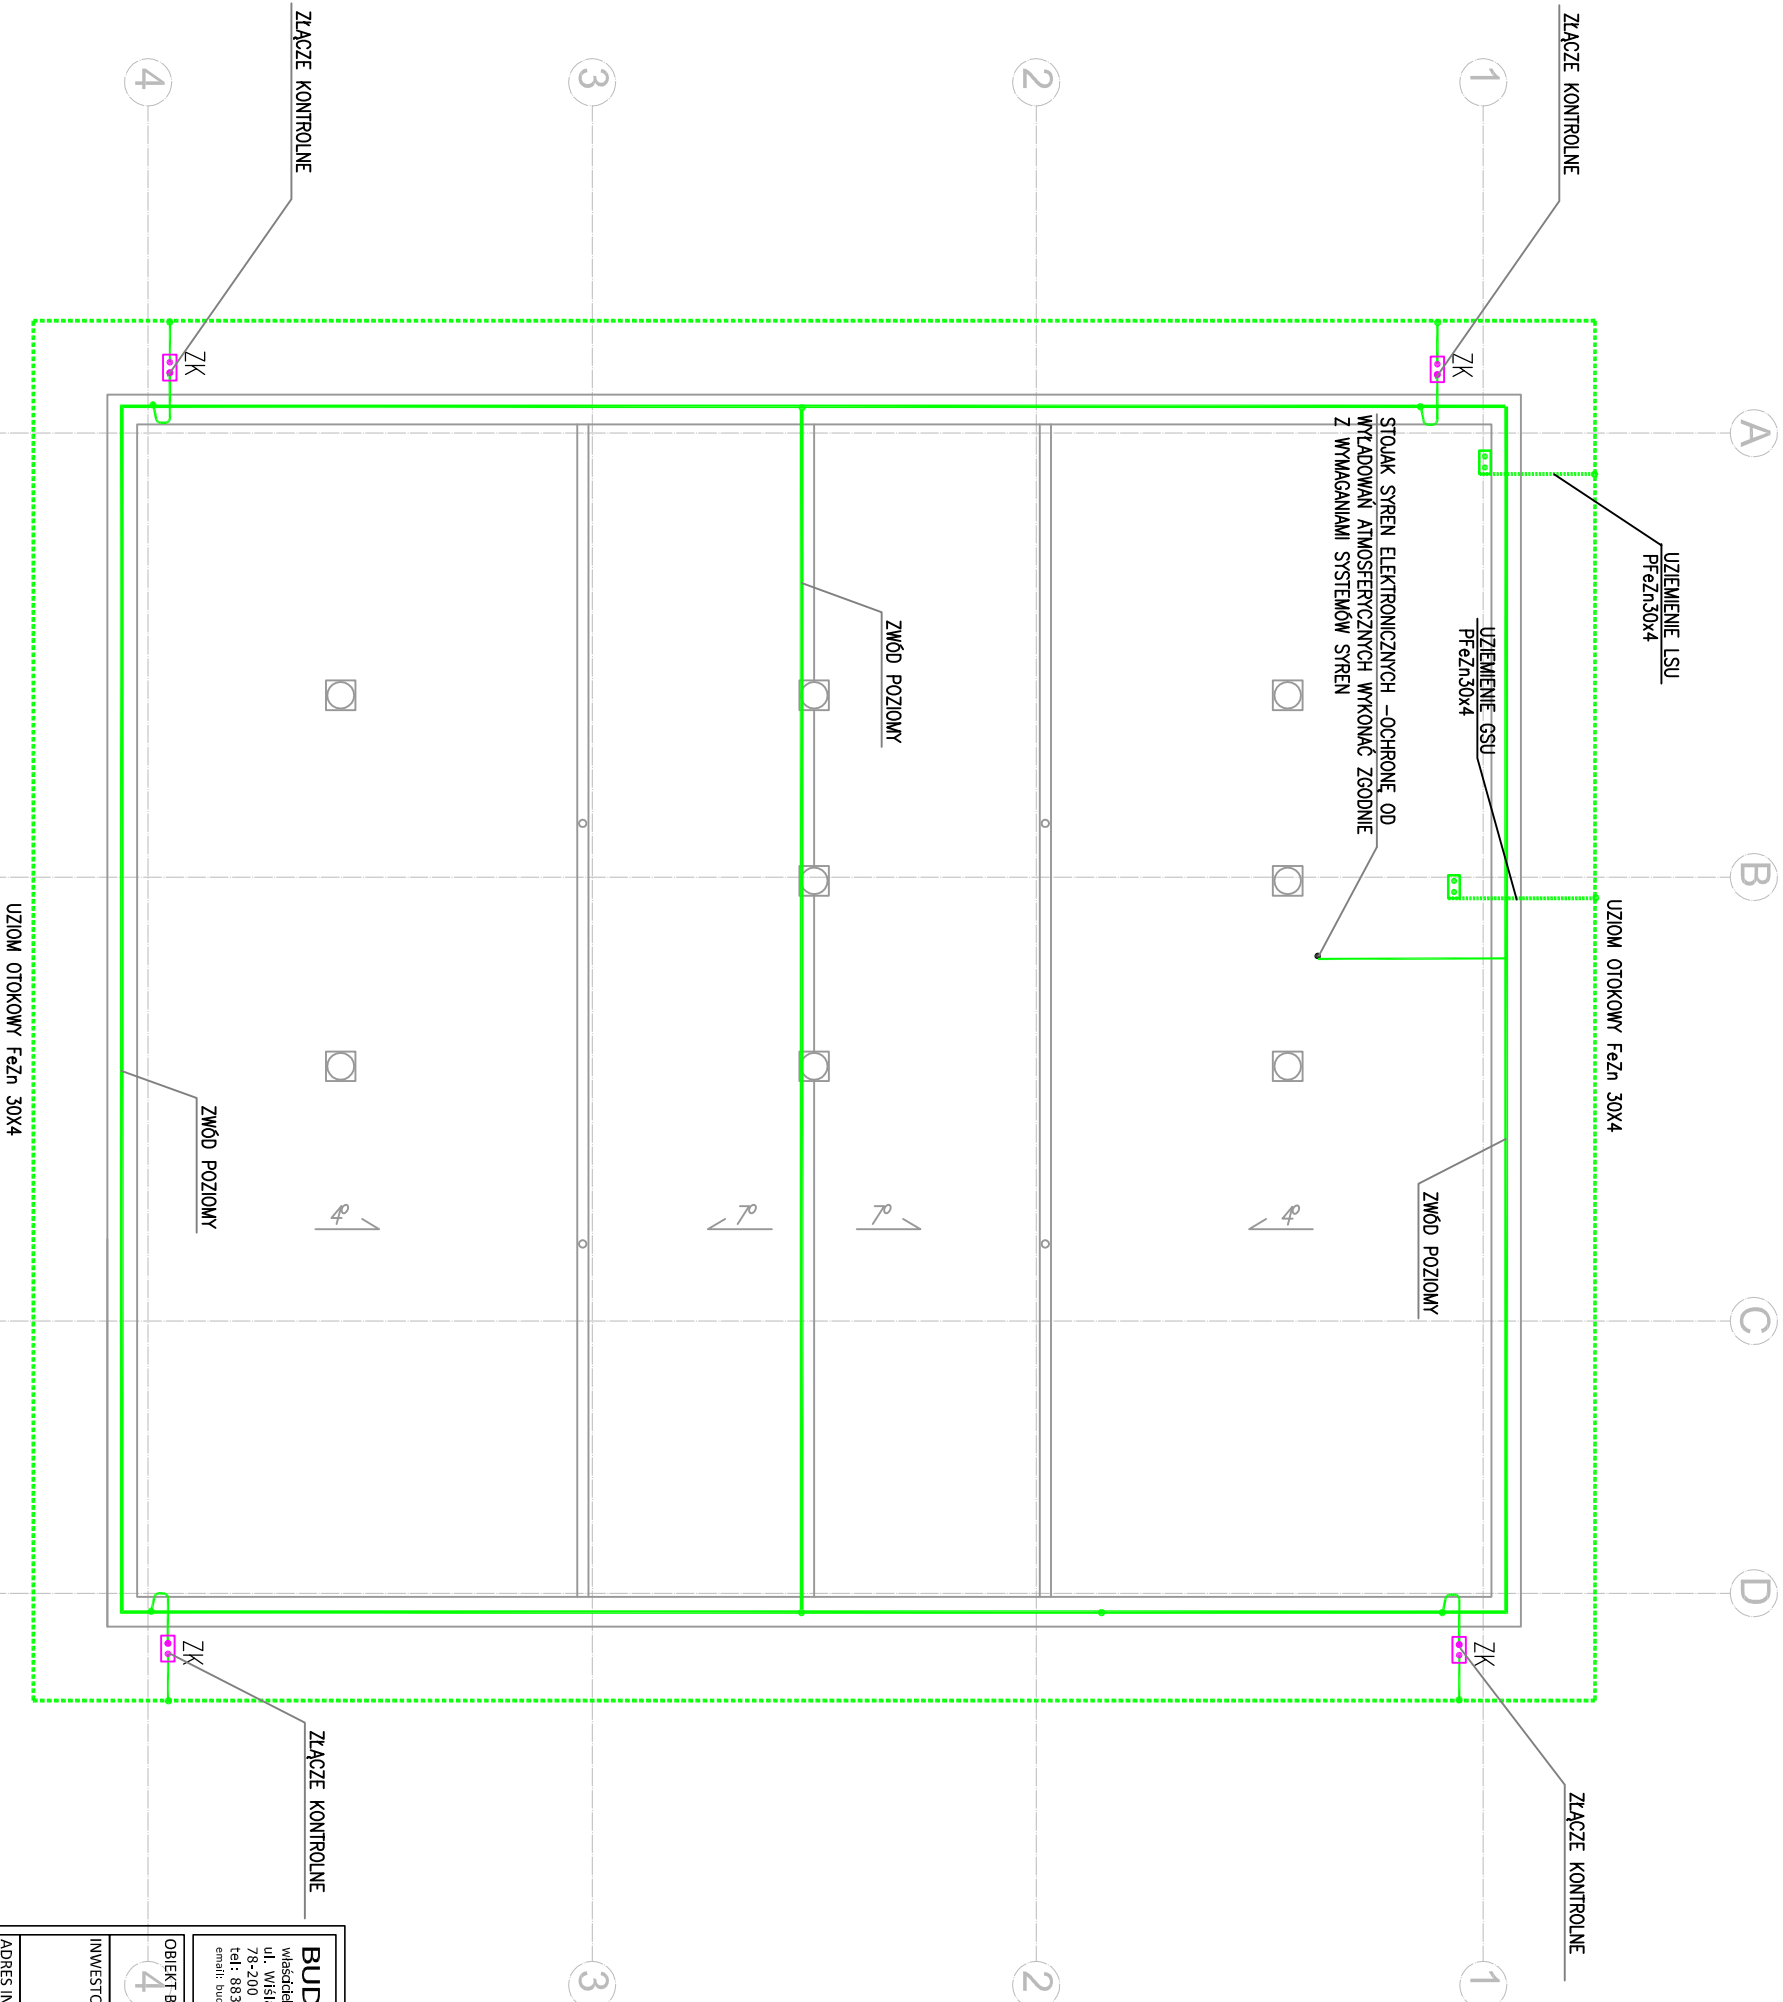

<b>BUDIMET</b> właściciel: Krzysztof Zalewski ul. Wiślna 15B 78-200 Białogard tel.: 883 727 580 email: budimet.bialogard@gmail.com		OPRACOWANIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE: PODPIS mgr inż. Wojciech Kostrewski upr. nr. 13/2002/Gw w szczególności inż. elek. do projektowania bez ograniczeń	
OBIEKT BUDOWLANY: <div>4</div>		OPRACOWAŁ: PODPIS	
<b>Budynek biblioteki publicznej</b>			
INWESTOR:  Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera ul. Kościelna 1 78-200 Białogard			
ADRES INWESTYCJI:  Filia Biblioteczna nr 2 Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera ul. Komara 25 78-200 Białogard, dz. nr 206 obr. 0010 Białogard			
RYSUNEK:  RZut Dachuu			
BRANŻA:	FAZA PROJEKTU:	DATA:	SKALA:
INST. ELEKTRYCZNE	PT	Sierpień 2022 r.	1:100
			NUMER RYSUNKU: E/03