


- LEGENDA :
- UZIOM OTOKOWY Z PŁASKOWNIKĄ OCYNKOWANEGO
FeZn30x4 UKŁADANY ZGODNIE Z
PN-EN 62305-3:2009 LUB UZIOM
FUNDAMENTOWY WG. OPISU WYKONANY
Z PŁASKOWNIKĄ PFe30x4.
- ZWODY POZIOME NISKE WYKONANE Z DRUTU
FeZn 08 mm UKŁOŻONE NA WSPORNIKACH
SYSTEMOWYCH ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCĘ
IZOLACJI DACHU LUB GOTOWYCH ELEMENTACH
PREFABRYKOWANYCH TYPOWYCH DLA WYBRANEGO
POKRYCIA DACHOWEGO.
- ZK
— ZŁĄCZA KONTROLNE - GRUNTOWE STUŻEJNKI
KONTROLNO POMIAROWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

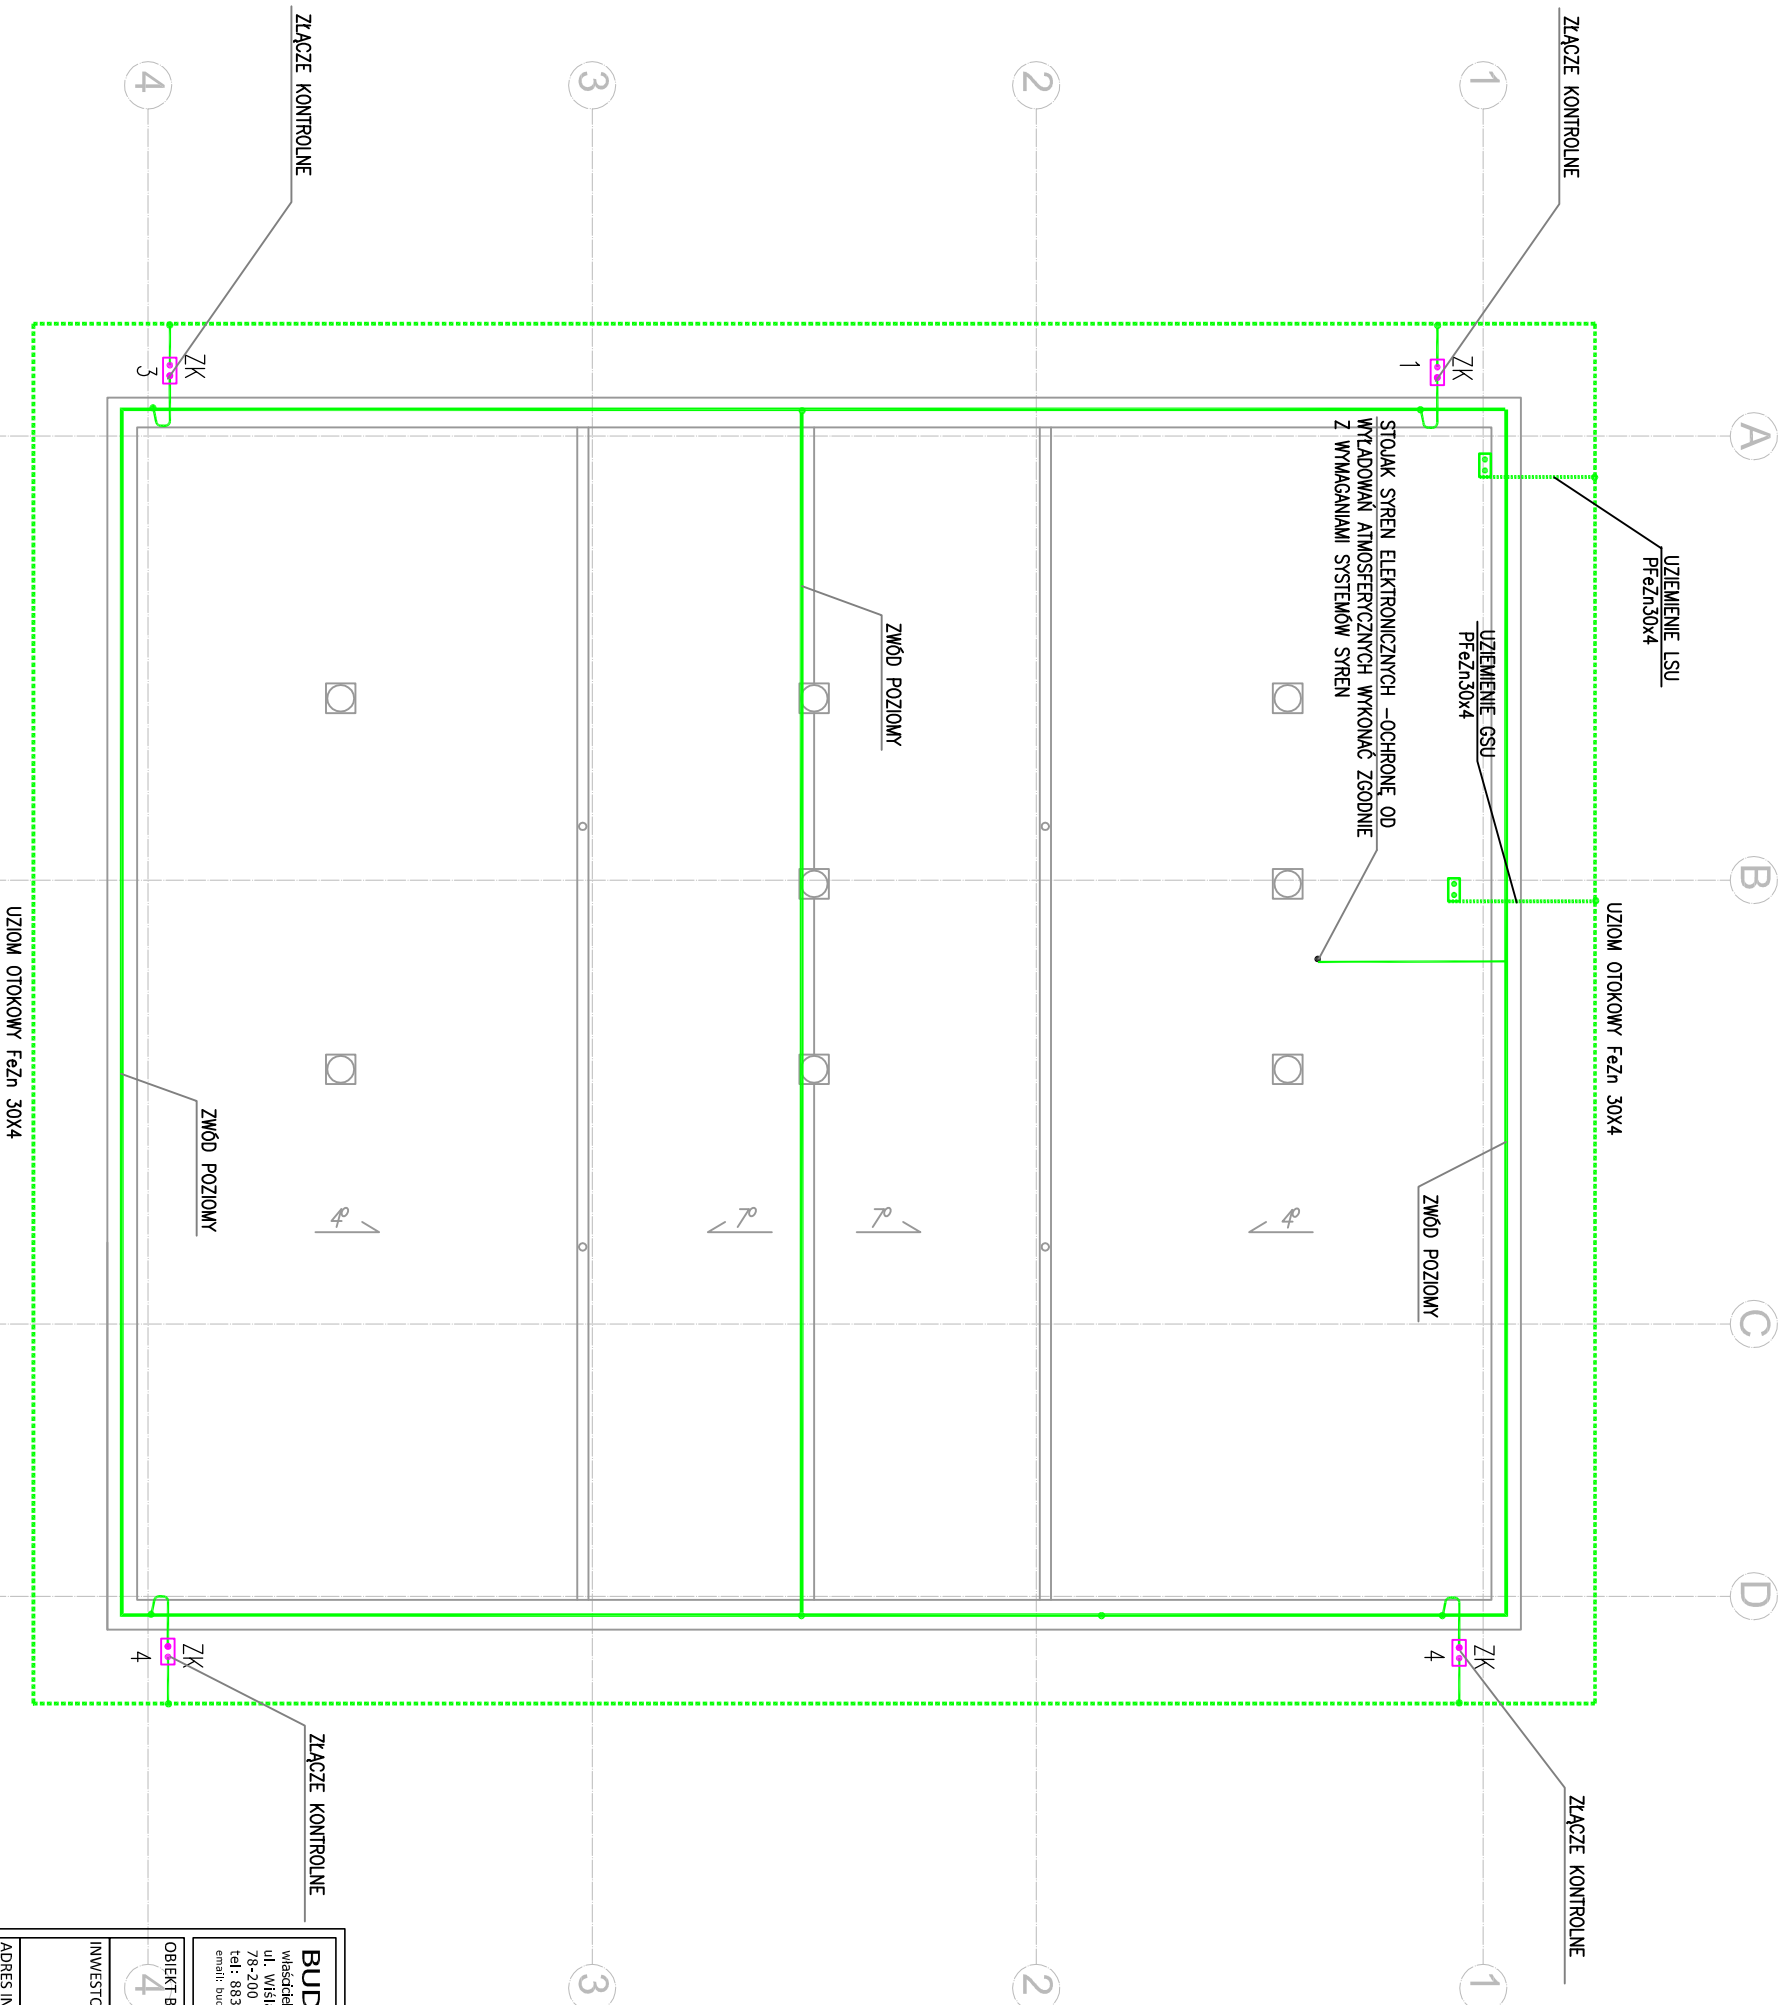

BUDIMET właściciel: Krzysztof Zalewski ul. Wisłana 15B 78-200 Białogard tel.: 883 727 580 email: budimet.bialogard@gmail.com		OPRACOWANIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE: PODPIS mgr inż. Wojciech Kostrewski upr. nr. 13/2002/Gw w szczególności (ins. elek.) do projektowania bez ograniczeń	
OBIEKT BUDOWLANY: <div>4</div>		OPRACOWAŁ: PODPIS	
Budynek biblioteki publicznej			
INWESTOR: Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera ul. Kościelna 1 78-200 Białogard			
ADRES INWESTYCJI: Filia Biblioteczna nr 2 Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera ul. Komara 25 78-200 Białogard, dz. nr 206 obr. 0010 Białogard			
RYSUNEK: RZut Dachuu			
BRANŻA:	FAZA PROJEKTU:	DATA:	SKALA:
INST. ELEKTRYCZNE	PT-W	Sierpień 2022 r.	1:100
			NUMER RYSUNKU: E/03